

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY

PEC Gniezno Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno - zaprasza do

składania ofert na wykonanie robót :

„Wykonania remontu zbiorników wody zmiękczonej ciepłowni w C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.”

I. Opis obiektu.

Zbiorniki wody zmiękczonej (2 szt.) o poj. ok. 350 m³ – poj. użytkowa 280 m³ zlokalizowane są na terenie ciepłowni C-13 ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie. Są to zbiorniki o konstrukcji żelbetowej nadziemno-podziemne. Służą one do magazynowania wody zmiękczonej z możliwością przełączenia na magazynowanie wody pitnej wodociągowej. Obecny układ napełniania i opróżniania zbiorników jest do demontażu. Należy wykonać renowację i uszczelnienie powierzchni wewnętrznej zbiorników z wykonaniem nowych rurociągów napełniających i pobierających wodę wraz ze spustami i przelewami. Do regulacji poziomów wody w zbiornikach należy przewidzieć zawory elektromagnetyczne zabudowane na stacji SUW ze wskazaniem poziomu napełnienia zbiorników. Poziom wody w zbiornikach powinien być widoczny na stacji SUW z możliwością wpięcia stanu poziomu wody do systemu SCADA (Citect) . Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu muszą posiadać atest do zastosowań dla instalacji wody pitnej.

Do oferty należy dołączyć schematy technologiczne oraz AKPiA. Oferty zostaną rozpatrywane osobno dla każdego zadania. Należy zaproponować układ regulacji poziomu w zbiornikach wody zapasowej z uwzględnieniem możliwości pracy pojedynczego zbiornika. Należy przedstawić technologię uszczelnienia zbiorników z podaniem przykładów gdzie już uszczelnienie w proponowanej technologii zostało zrealizowane.

II. Zakres i warunki wykonania robót.

1. Zakres niezbędnych robót podzielony został na dwa zadania. W ramach pierwszego zadania należy wykonać:

A. Renowacja konstrukcji wewnętrznej (uszczelnienie oraz położenie nowej powłoki izolacyjnej)

- powierzchnia wewnętrzna ścian zbiornika = 123 m² + posadzka 63,5 m² + sufit 63,5 m²
- średnica wewnętrzna zbiornika = 9,0 m
- wysokość całkowita zbiornika = 5,60 m
- wysokość rury przelewowej od dna zbiornika = 4,40 m

2. W ramach drugiego zadania należy wykonać:

A. Wymiana armatury (dot. dwóch zbiorników):

- zawory spustowe DN=100 - 2 szt.
- zawory odcinające DN=100 -4 szt.

B. Regulacja poziomu (dot. dwóch zbiorników):

- zawory elektromagnetyczne ze wskazaniem poziomu napełnienia na SUW-ie

C. Nowe orurowanie zbiorników wody zapasowej (materiał PVC-U opcjonalnie PP) – dot. dwóch zbiorników

- rury zasilania zbiorniki Ø110x6,6; L=76 m
- rury poboru wody ze zbiorników Ø110x15,1; L=76 m
- rury przelewowe Ø140x8,3; L=36 m
- rury spustowe Ø140x8,3; L=24 m

2. Warunki prowadzenia robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie oznakowanie strefy zakazu przebywania osób w rejonie prowadzenia robót. Prace należy prowadzić w ten sposób aby nie dochodziło do niekontrolowanego zapylenia i zanieczyszczenia okolicznego terenu poza ogrodzeniem obiektu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na terenach sąsiednich w związku z prowadzonymi pracami - ponosi **Wykonawca**.

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni – w szczególności budynków i urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni.

Zamawiający umożliwi zasilanie urządzeń Wykonawcy w energię elektryczną w wyznaczonych punktach w budynku ciepłowni C-13.

Wykonawca w czasie prowadzonych prac musi być w ścisłym kontakcie z kierownictwem ciepłowni. Wszystkie warunki BHP prowadzonych robót muszą być uzgadniane z kierownictwem obiektu.

Zamawiający na czas prowadzenia robót może udostępnić pomieszczenia na sprzęt i narzędzia Wykonawcy oraz pomieszczenia socjalne. Warunki udostępnienia pomieszczeń muszą być uzgodnione z kierownictwem ciepłowni.

Uwaga!

Wykonawca przed złożeniem ofert we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem i obiektem na którym będzie prowadzone przedmiotowe zadanie i dołączyć oświadczenie wg własnego wzoru, że zapoznał się z rejonem i zakresem robót przewidzianym do wykonania.

III. Termin zakończenia robót: do dnia 31.08.2013 r.

IV. Składanie ofert i wybór wykonawcy.


1. Oferty mogą składać podmioty posiadające sprzęt oraz personel uprawniony do wykonywania robót wysokościowych.
2. Oferty składać w formie pisemnej na adres – PEC Gniezno Sp. o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (z dopiskiem – „**Wykonania remontu zbiorników wody zmiękczonej ciepłowni C-13**”).
3. Ofertę dowolnego wzoru zawierającą - cenę ofertową netto z oświadczeniem, że zakończenie robót nastąpi do dnia 31.08.2013 r - należy złożyć do **30.04.2013 do godz. 11⁰⁰.**
4. Załącznikami wymaganymi do oferty są :
 - opis proponowanej technologii wykonania przedmiotu zamówienia
 - wykaz pracowników wraz z potwierdzonymi kopiami orzeczeń lekarskich dopuszczających do prac wysokościowych
 - polisa OC od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku realizacji robót w wys. min. 100 000,00 zł
 - oświadczenie o zapoznaniu się z rejonem i zakresem robót
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2013 o godz. 11¹⁵** w sali narad I p w siedzibie Spółki, przy ul. Staszica 13.

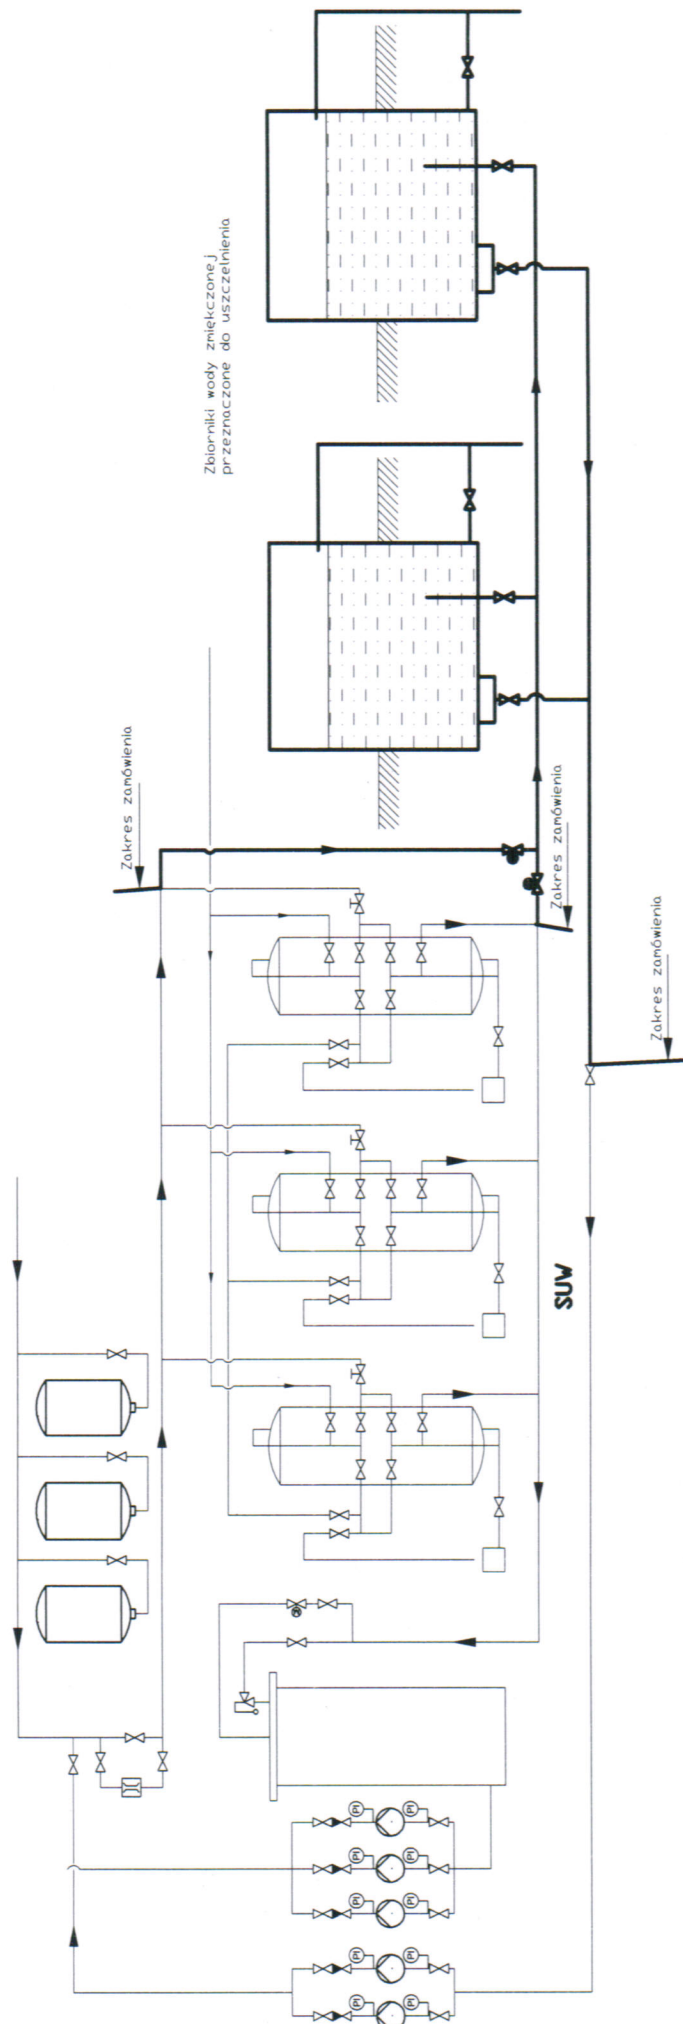
6. Zamawiający powoła komisję do wyboru Wykonawcy .Wykonawcy, którzy nie złożą do oferty załączników o których mowa w pkt.IV.4 - **zostaną odrzuceni.**
7. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
 - cena
 - proponowana technologia wykonania przedmiotu zamówienia
 - warunki gwarancji
 - doświadczenie oferenta w oparciu o przedstawiony wykaz robót.

Na podstawie wyników oceny oferty Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty i przeprowadzi z wybranymi oferentami negocjacje. W trakcie negocjacji, poza warunkami handlowymi , omówiona zostanie technologia wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zatwierdzono, dnia 26.03.2013 r.

Z-ca Prezesa
ds. technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz



Zbiorniki wody zniekczzonej
przeznaczone do uszczelnienia

SUV

Zakres zamówienia

Zakres zamówienia

Zakres zamówienia